Rzut pomieszczeń WC
skala 1:50

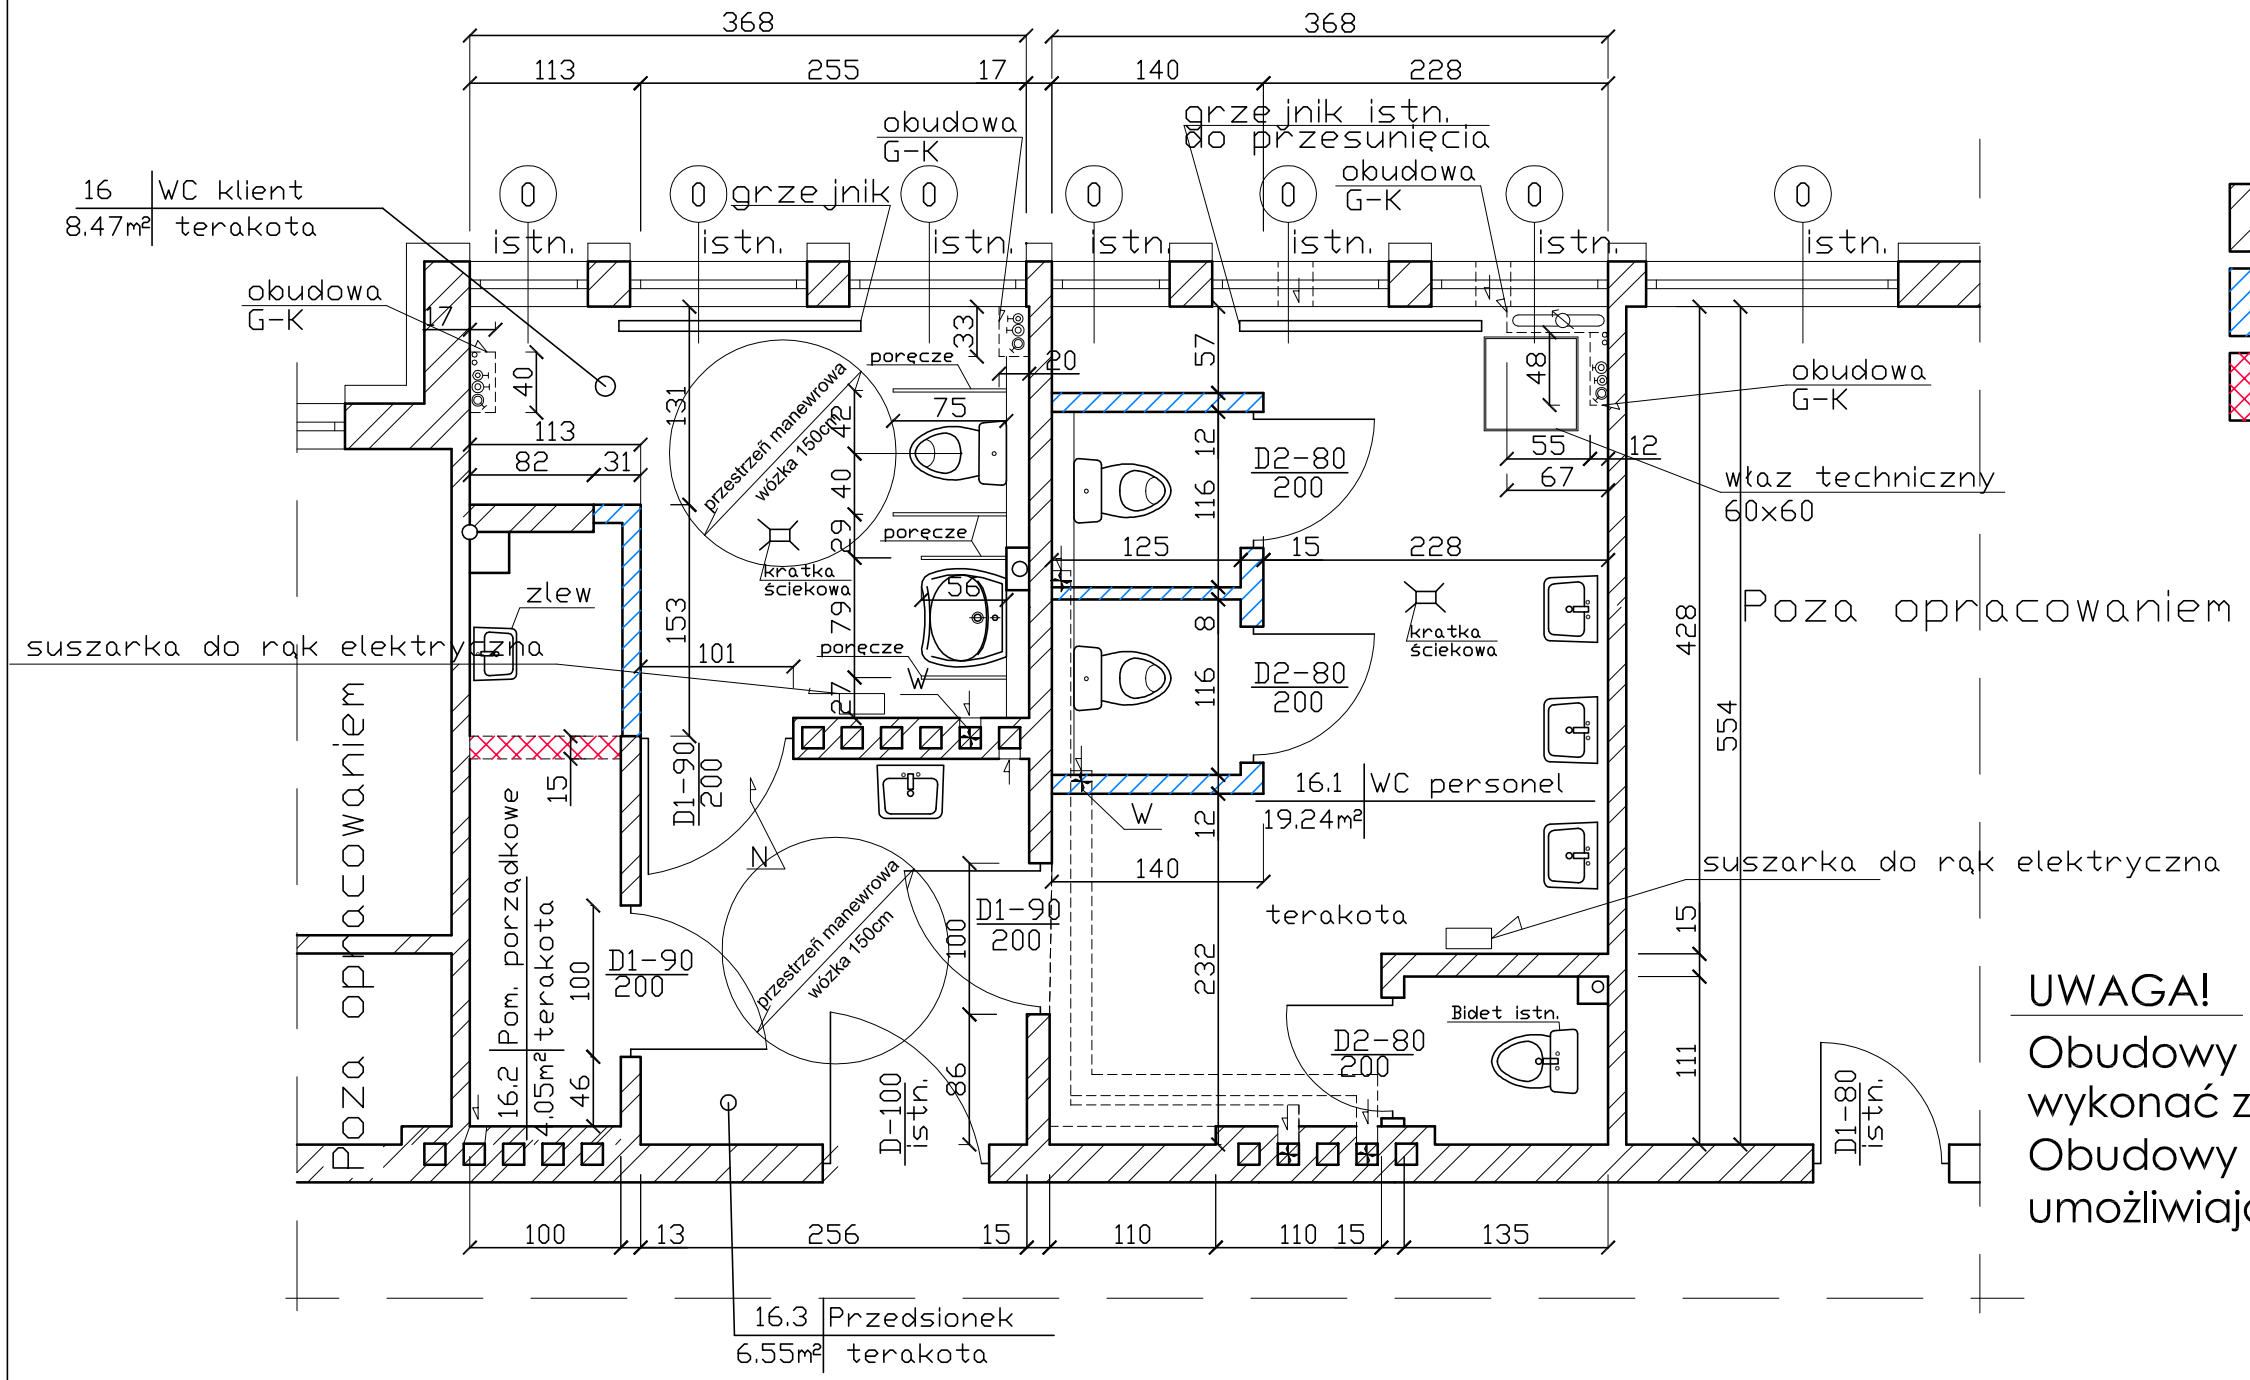

ściany istniejące

ściany projektowane

projektowane wyburzenia

UWAGA!

Obudowy pionów instalacyjnych wykonać z płyt G-K na ruszcie stalowym. Obudowy powinny posiadać zamykane otwory umożliwiające dostęp do głowić zaworów.

UWAGA!

W - wentylator łazienkowy typ CBF100LT o wydajności 50m3/h, podłączone do wyłącznika oświetlenia

N - nawiew jako nawietrzaki podokienne lub otwory w drzwiach

Wymagania pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych:

1. Wysokość miski ustępowej (mierzona do jej górnej części) powinna wynosić 45-50cm.
2. Poręcze powinny zostać umieszczone w sposób pokazany na rysunku.
3. Spłuczka na wysokosci maksymalnie 120cm od posadzki.
4. Podajnik papieru toaletowego powinien znajdować się na wysokości 60-70cm, w odległości od ściany tylnej 70-90cm.
5. Umywalka na wysokości 85cm od posadzki, dolna krawędź min. 70cm od posadzki.
6. Okna w pomieszczeniu należy okleić folią samoprzylepną białą matową. Przyklejona folia powinna zasłaniać min. 3/4 szyby licząc od dolnej krawędzi.

Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń WC pod kątem dostosowania ich dla obsługi osób niepełnosprawnych. Lokalizacja: Słupsk ul. Poniatowskiego 4, dz. nr 174/1 Inwestor: Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk		Grudzień 2011
Temat rysunku: Rzut pomieszczeń WC.		skala: 1:50
autor: mgr inż. arch. Anna Oleksińska upr. nr ewid. PO/KK/01902	opracował: mgr inż. Krzysztof Halaba upr. nr ewid. POM/0211/POOK/04	nr rys. 4
Pracownia Projektowa "PERSPEKTYWA"	76-200 Słupsk ul. Kotarbińskiego 14/12 tel. 0609-147-455	