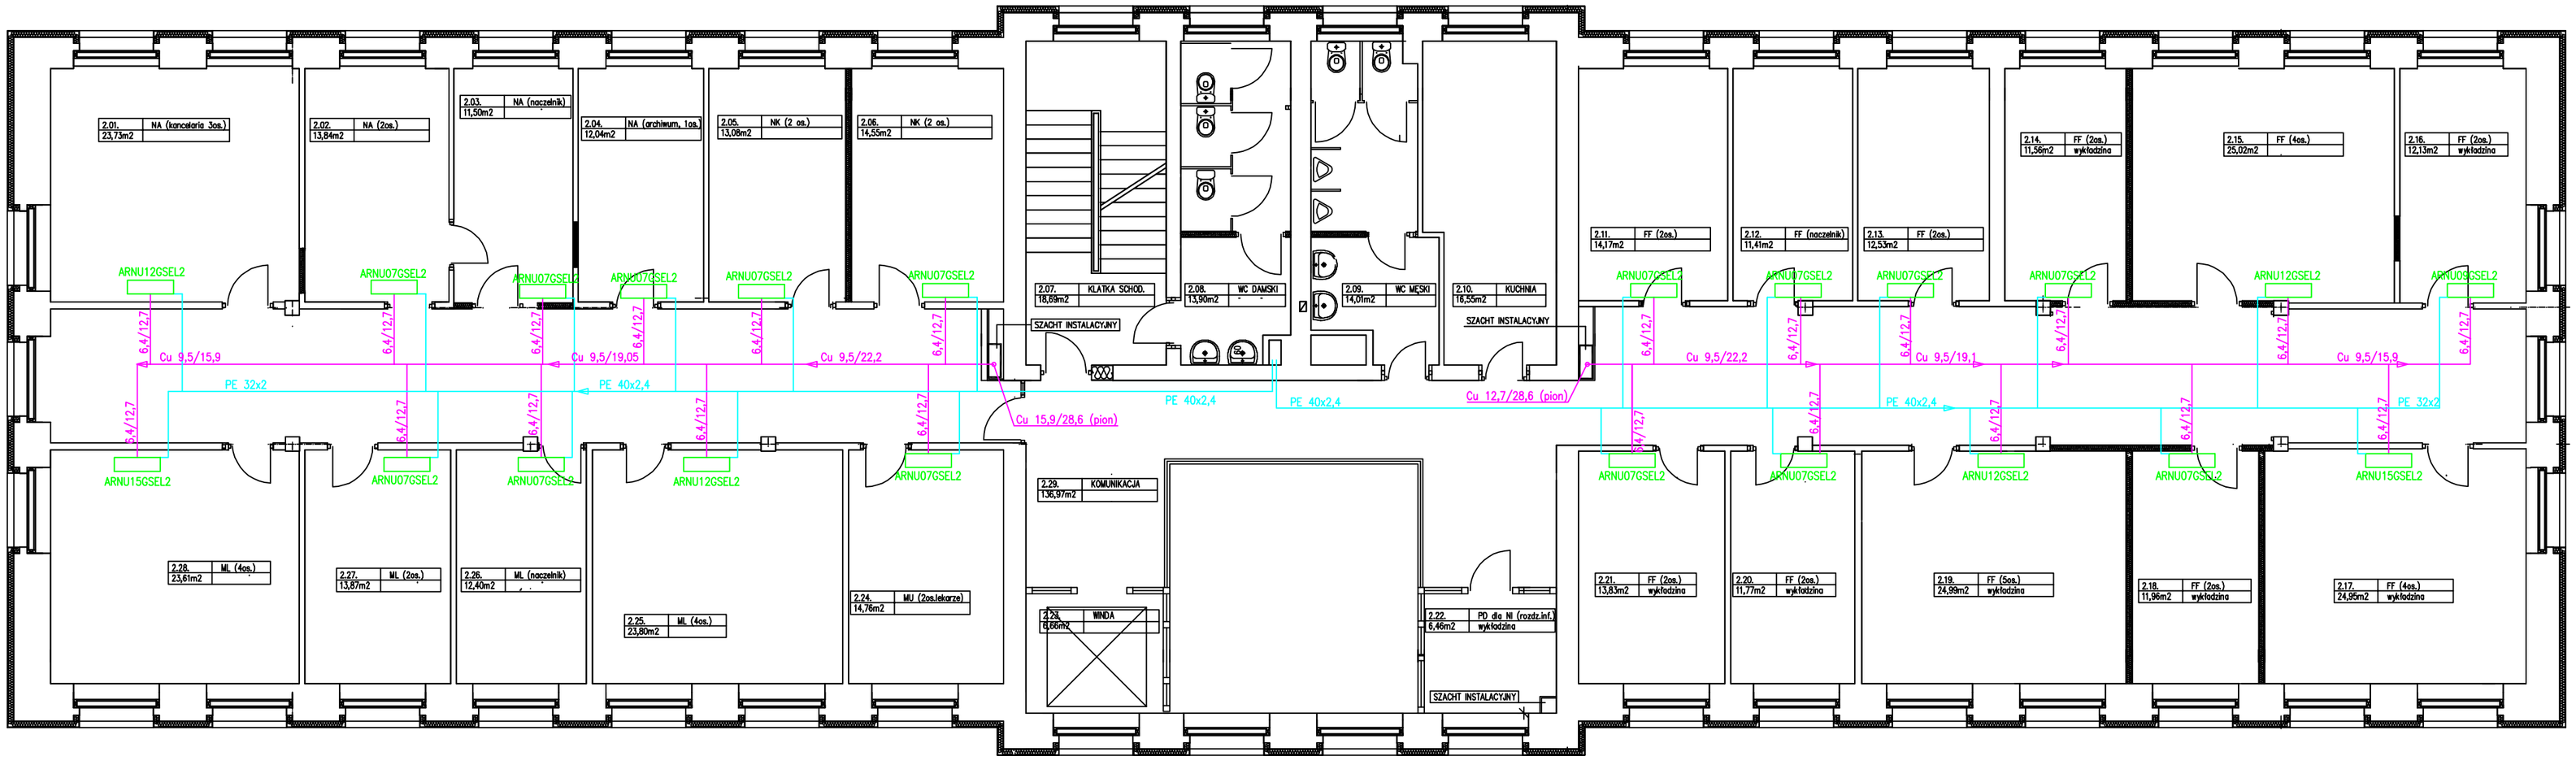

UWAGI:

1. Rurociągi freonowe i skroplin należy zaizolować otuliną izolacyjną wg. uwag zawartych w opisie.
2. Montaż, próby i szczegóły wykonawcze wg. wytycznych branżowych i montażowych zawartych w opisie.
3. Wszystkie indywidualne odpływy skroplin z jednostek wewnętrznych z rury PE 20x2. Rury zbiorcze wg. rysunku.
4. Zwiększenie średnicy rur pionowych w szachtach wykonać przed wpaleniem kolejnego odgałęzienia.

Oznaczenia:
- instalacja freonowa
- klimatyzatory
- skropliny

AP Projektowanie, Nadzory Wentylacja, Chłodnictwo
BIURO PROJEKTOWE AP Projekt
81-476 Gdynia ul. Kaczewska 24/19
Tel. 58 713-28-19; e-mail: andrzej.pres@wp.pl

Obiekt: **Budynek Biurowy "A"** Adres: **Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 148**			Inwestor:	**NFZ Gdańsk**	
Nazwa rysunku: **Plan instalacji freonowej i skroplin-I pietro**	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis
	Projektował	**mgr inż. Andrzej Preś**	**119/Gd/00**	**06.11**	
Nazwa projektu: **Projekt klimatyzacji**	Sprawdził	**mgr inż. Piotr Korczak**	**116/Gd/00**	**06.11**	
Branża: **Sanitarna** Faza: **Projekt bud-wykon.**	Skala **1:100**	Nr umowy **17/2011**	Nr rysunku **K.200.20**		

AutoCAD 2010 – licencja nr. 353-07371677
Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. Nr 24/94 z 23. lutego 1994)