


SIEĆ ALARMU WŁAMANIA I NAPADU

ZASILANIE 230V, 50Hz
Z UPS

SYGNAŁY DO AGENCJI OCHRONY NOCNEJ
— pożar
— włamanie

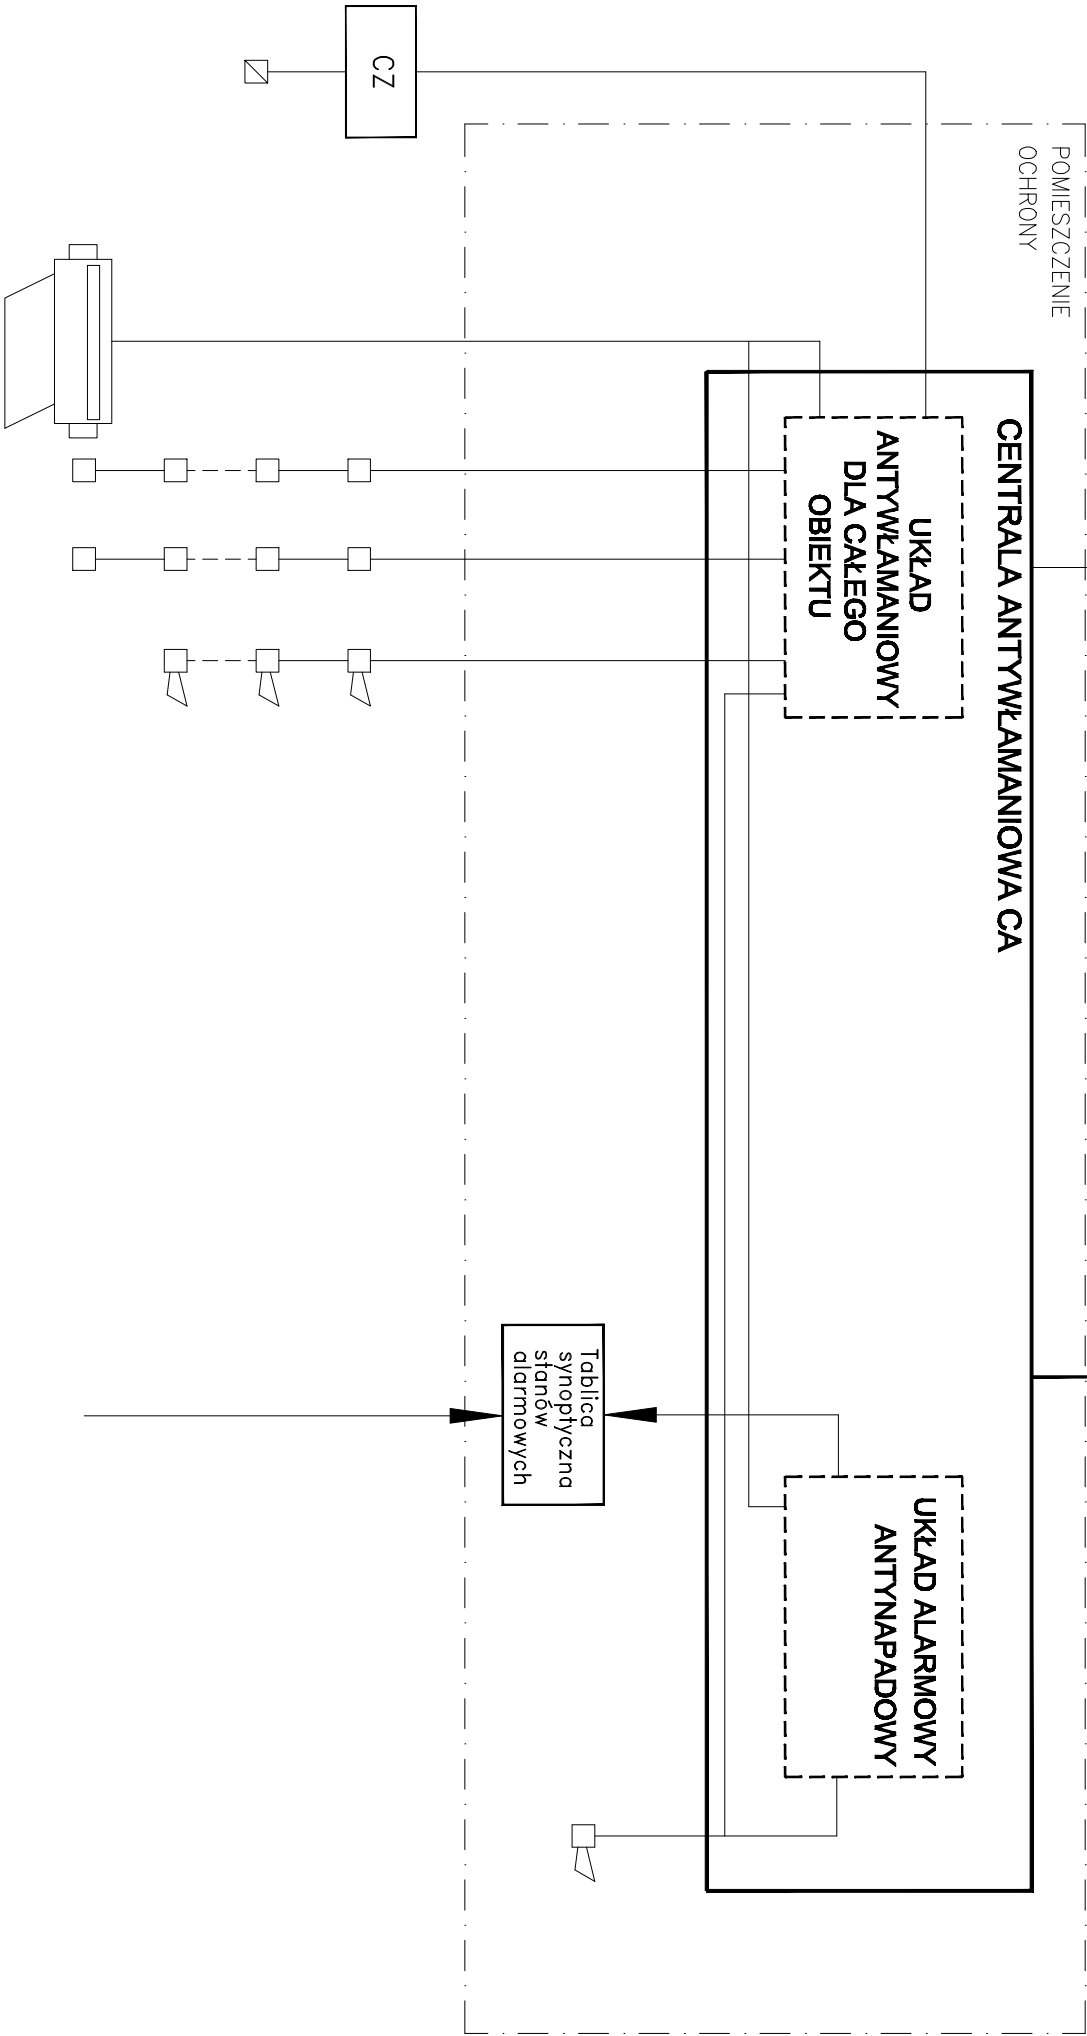

CZYTNIK KART
PRZY WEJŚCIU PERSONELU

DRUKARKA ZDARZEŃ
W POKOJU KIEROWNIKA
ADMINISTRACJI

CZUJKI RUCHU
(parter)


CZUJKI RUCHU
(piętro)

SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE
WŁAMANIA

— sygnał zaniku napięcia w
w rozdzielni głównej

UWAGA!
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWEM AUTORSKIM

	Projekt adaptacji i przebudowy budynku "B" POWNIFZ Młynarki Polskiej 148 Gdańsk dz.nr 37/8/5		NR RYS. EB14/2-24
	Schemat strukturalny instalacji sygnalizacji alarmu włamania i napadu SÄMIN		DATA STYCZEŃ 2010
	INWESTOR POWNIFZ ul. Podwale Staromiejskie 89 80-044 - Gdańsk		SKALA - BRAŹA ELEKTRYKA
	PROJEKTANT: NR UPR. PROJ. SPRAWDZAJĄCY: NR UPR. PROJ. OPRACOWANIE		 Jacek Andrzejczak 62/Gd/2002 Zbigniew Andrzejczak ZGP 630/203/79 Marek Florianowicz