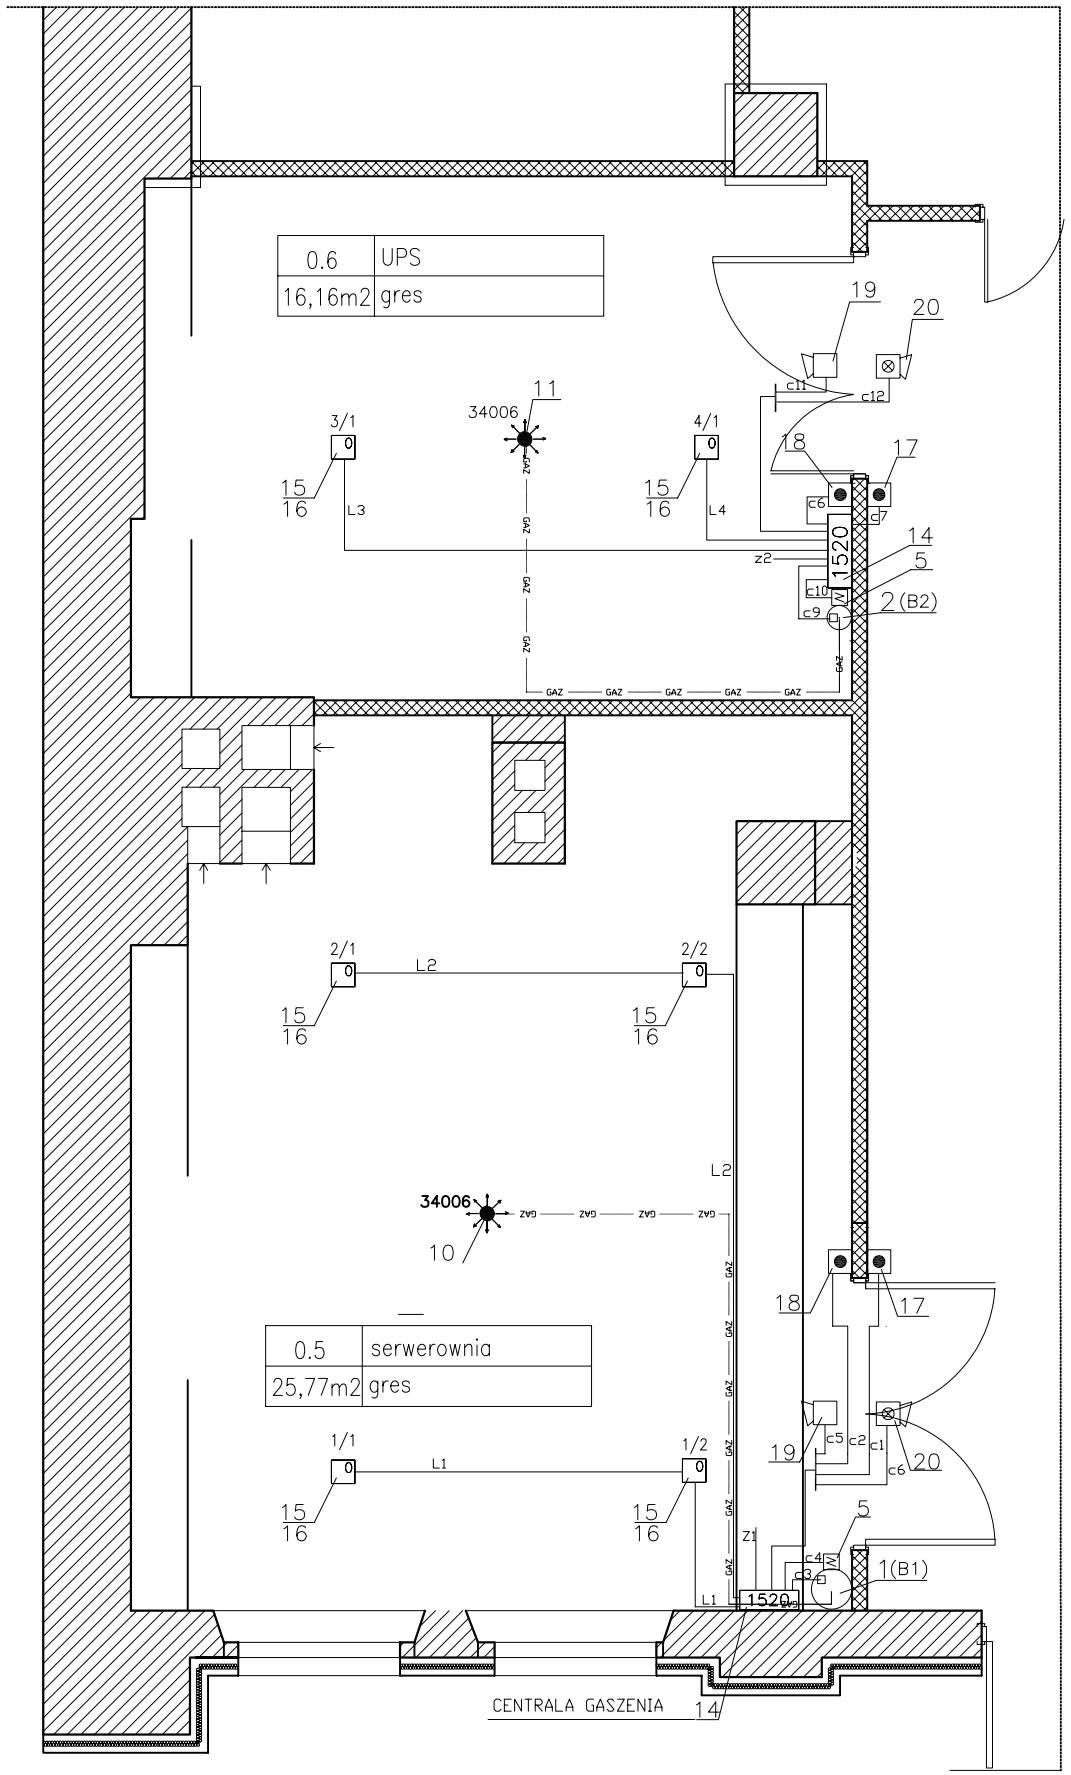

UWAGA:

1. Zasilanie 230V,50Hz w obw. z1 i z2 specyfikuje projekt instalacji elektrycznej
2. Poz. 6-11 są przeznaczone do wykonania instalacji gazowej.
   Rys G5 ujmuje wymiary i sposób prowadzenia rur w pom. Serwerowni-pom. nr 0.5 .
   Rys G6 ujmuje wymiary i sposób prowadzenia rur w pom. UPS-pom. nr 0.6 .
   Rys G2 przedstawia schemat ideowy gaszenia gazem FM-200.
3. Poz. 14-26 są przeznaczone do wykonania instalacji wykrywania pożaaru i sterowania gaszeniem..
   Rys G3 i G4 ujmują schematy podłaczeń elektrycznych,
4. Przejścia przez ściany murowane uszczelnić masą poz.26.

Poz.	Nazwa	Typ	Producent	Symbol	Ilość
27	Komplet instrukcji KD-200		Kidde Polska		1 kpl
26	Masa ognioodporna Hilti	CP 611 EI 120	Mat.handlowy		10 kg
25	Korytko instalacyjne z PCV	25x15	Mat.handlowy		50 m
24	Korytko instalacyjne z PCV	40x25	Mat.handlowy		12 m
23	Puszka zaciskowa		Mat.handlowy		1 szt
22	Przewód ognioodporny	HTKSH PH90 1x2x1			40 m
21	Przewód	YnTKSY 1x2x0,8			50 m
20	Sygnalizator drzwiowy	SD-1	Polon Alfa		2 szt
19	Sygnalizator akustyczny ostrzeżenia	SO-1	Polon Alfa		2 szt
18	Przycisk wstrzymania gaszenia	PW-61	Polon Alfa		2 szt
17	Przycisk uruchomienia gaszenia	PU-61	Polon Alfa		2 szt
16	Gnazdo czujki	G40	Polon Alfa		6 szt
15	Optyczna czujka dymu	DOT-40	Polon Alfa		6 szt
14	Centrala gaszenia	Ignis 1520M	Polon Alfa		2szt
13	Komplet obejm do rur poz 6-7	MPN-RC	Hilti Polska		1kpl
12	Środek gaśniczy FM 200	HFC 227ea	Kidde Polska	22-42969-008	82,5kg
11	Dysza 1¼"	Di=36	Kidde Polska	22-22080-432	1szt
10	Dysza 1½"	Di=41,9	Kidde Polska	22-22080-440	1szt
9	Kolanko DN 1¼"	Di=36	Kidde Polska	07-70090-407	5 szt
8	Kolanko DN 1½"	Di=41,9	Kidde Polska	07-70090-408	5 szt
7	Rura DN 1¼"	Di=36	Kidde Polska	02-45890-420	6,1m
6	Rura DN 1½"	Di=41,9	Kidde Polska	02-45890-480	6,1m
5	Elektryczna głowica wyzwalająca z zaworem el.-magn.		Kidde Polska	22-37880-408	2szt
4	Obejma zbiornika 40l	Worthington	Kidde Polska	22-34480-042	1szt
3	Obejma zbiornika 80l	Worthington	Kidde Polska	22-34480-080	1szt
2	Butla z gazem FM-200	40l TPED/Worthington	Kidde Polska	22-27202-040	1szt
1	Butla z gazem FM-200	80l TPED/Worthington	Kidde Polska	22-27202-080	1szt

BUDYNEK BIUROWY
Gdańsk, Marynarki Polskiej 148

SEALAB sp z o.o.
ul. Koperkowa 57, 81-589 Gdynia

skala: 1:50

nazwa rysunku: Schemat ideowy gaszenia gazem FM-200

stadium oprac: PR

		podpis:	opracowanie:			
projektował:	inż. Krzysztof Filipowicz		Projekt wykonawczy instalacji systemu gaszenia KD200			nr rysunku: G1
			nr umowy: –	data wykonania: 04.01.2010	nr archiwalny: SLB/2010/1	branża: Inst.Teletech. i Alarm
sprawdził:	inż. Joanna Kurosz-Kunc					